


シロカワカジキ超音波非破壊検査

平成23年5月23日 周超音波研究所 新垣 周三

URL <http://syuzou.awk.jp>

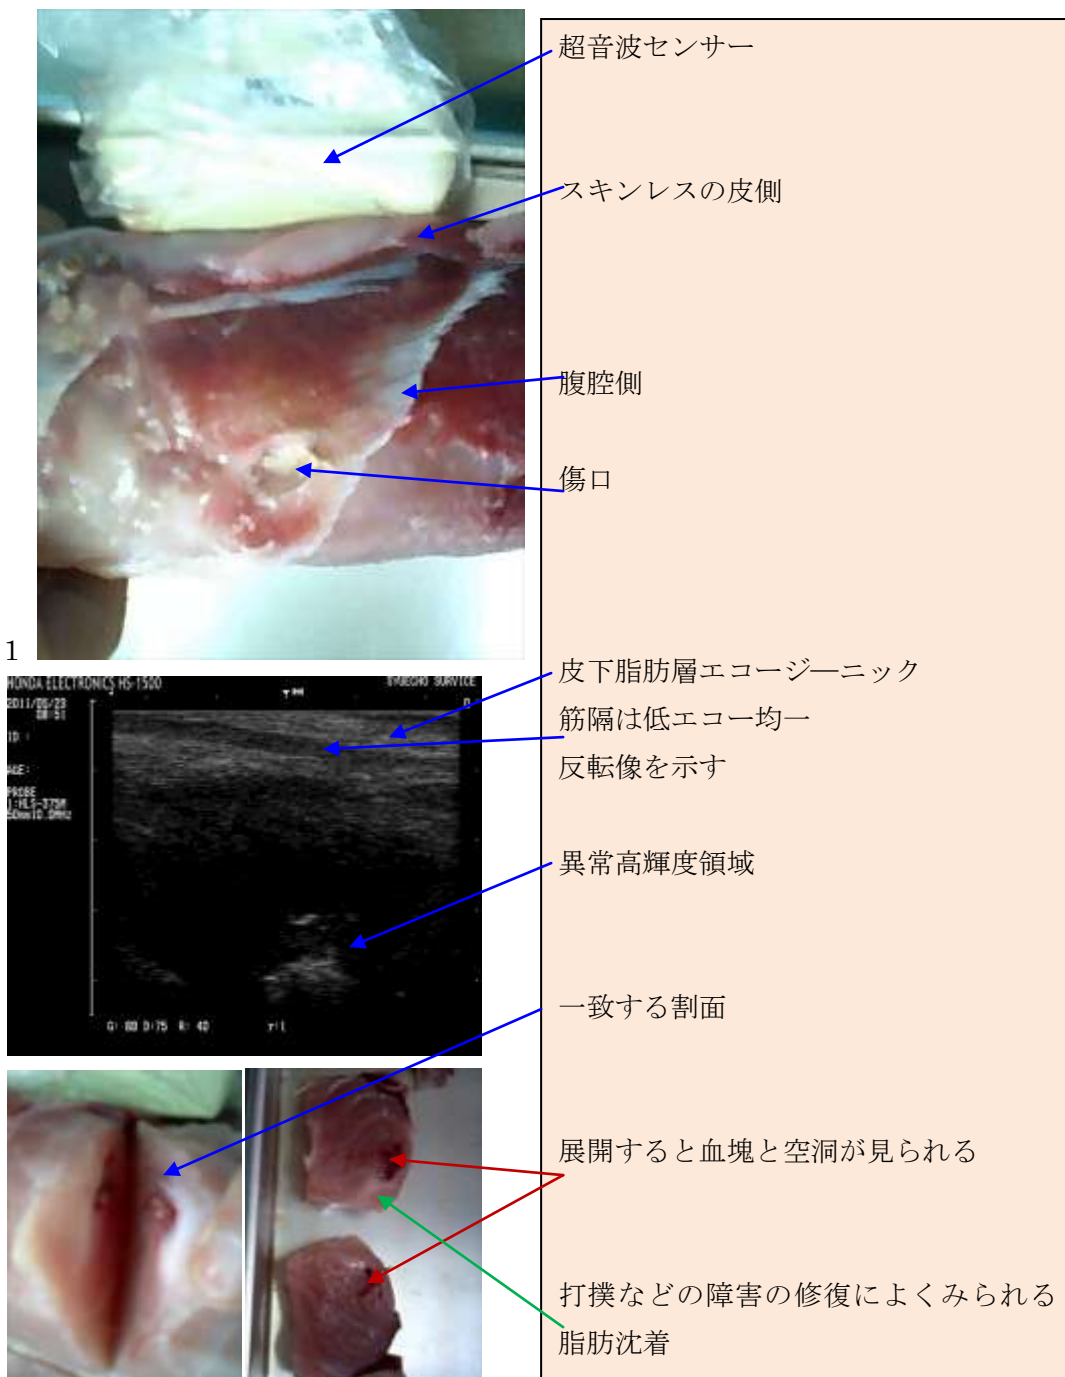

1

- 超音波センサー
- スキンレスの皮側
- 腹腔側
- 傷口
- 皮下脂肪層エコージニック
- 筋隔は低エコー均一
- 反転像を示す
- 異常高輝度領域
- 一致する剖面
- 展開すると血塊と空洞が見られる
- 打撲などの障害の修復によくみられる脂肪沈着

カジキを出荷するためのシュミレーション中に一か所異物を認めた。この私しかできない技術を使って納得のいく生鮮魚介類の品質で全国販売開始する予定です。この技術は非公式ですが医療画像診断のノウハウ応用で目が見える方々すべてのひとに評価を依頼できます。異物のみならず油の乗り具合もわかります、今回は皮下20ミリは上級身